


國立成功大學97~106年節電成果

用電年度	總用電量(度)	總電費(元)	節電量(度)	節電率(%)	備註
97年	73,562,593	167,024,381			
98年	76,741,584	198,840,391	-3,178,991	-4.3%	
99年	76,342,024	201,539,313	399,560	0.5%	
100年	73,780,504	196,830,954	2,561,520	3.4%	
101年	71,123,902	202,216,538	2,656,602	3.6%	台電自101年6月開始調漲電價
102年	70,883,146	214,575,573	240,756	0.3%	
103年	69,825,551	228,831,609	1,057,595	1.5%	
104年	69,818,997	218,669,263	6,554	0.0%	台電自104年4月開始調降電價
105年	69,168,397	192,057,671	650,600	0.9%	
106年	68,082,099	175,678,301	1,086,298	1.6%	

用電資料範圍：

校本部(電號10-19-0030-919)，安南校區(電號10-56-8541-794)，歸仁校區(電號10-33-0372-900)，台達大樓(電號10-51-8691-96-2)，不含醫院及教職員宿舍區，以帳單繳費月份之數據進行統計。

國立成功大學97~106年節電成果

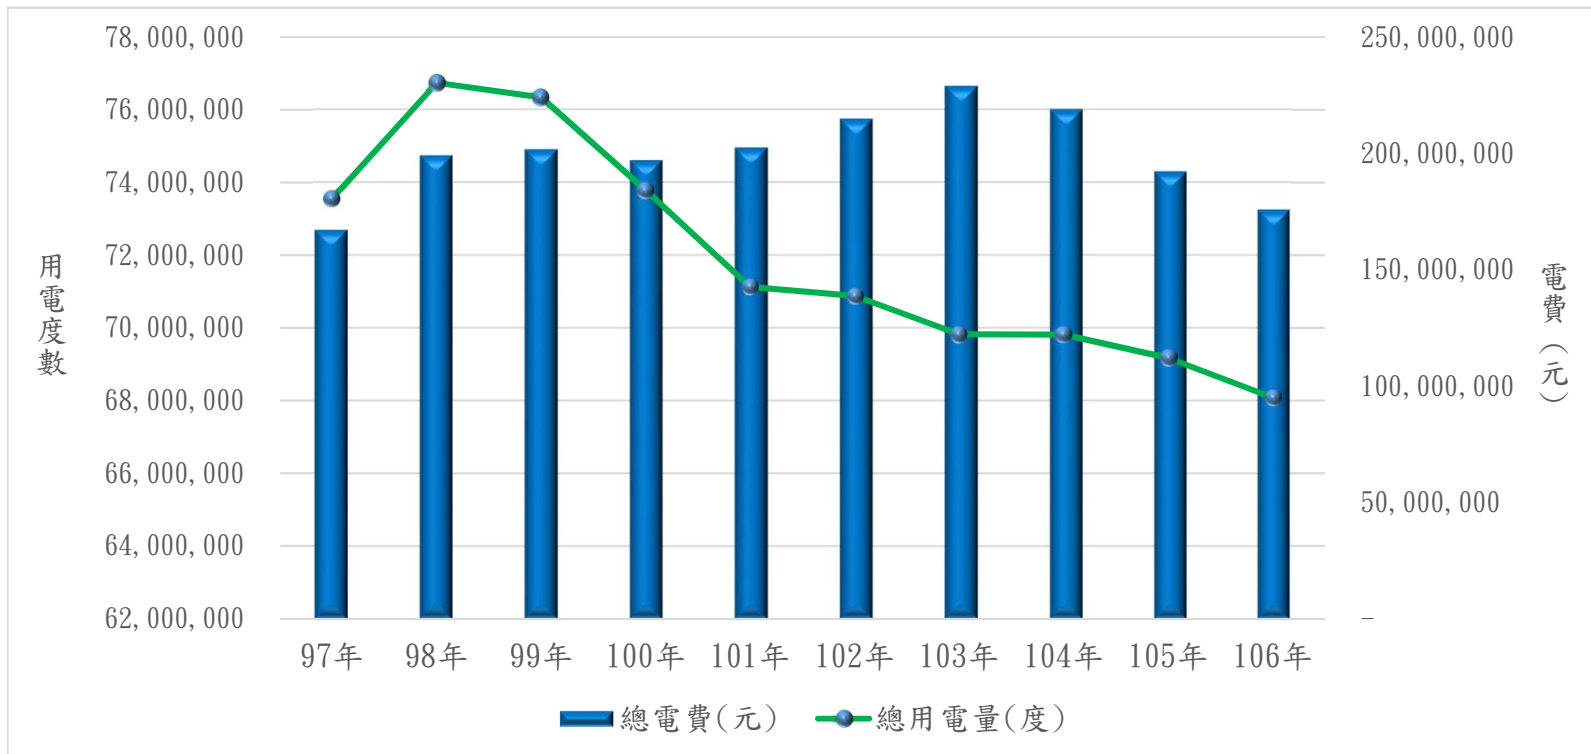

用電資料範圍：

校本部(電號10-19-0030-919)，安南校區(電號10-56-8541-794)，歸仁校區(電號10-33-0372-900)，台達大樓(電號10-51-8691-96-2)，不含醫院及教職員宿舍區，以帳單繳費月份之數據進行統計。